


TAPE BOARD TF A1


20-33709-2

図面番号	大図番号	頁番
2:0:13:3:7:0:9	1	12
建物名	階	配置図
敷島公園温水プール		1/500


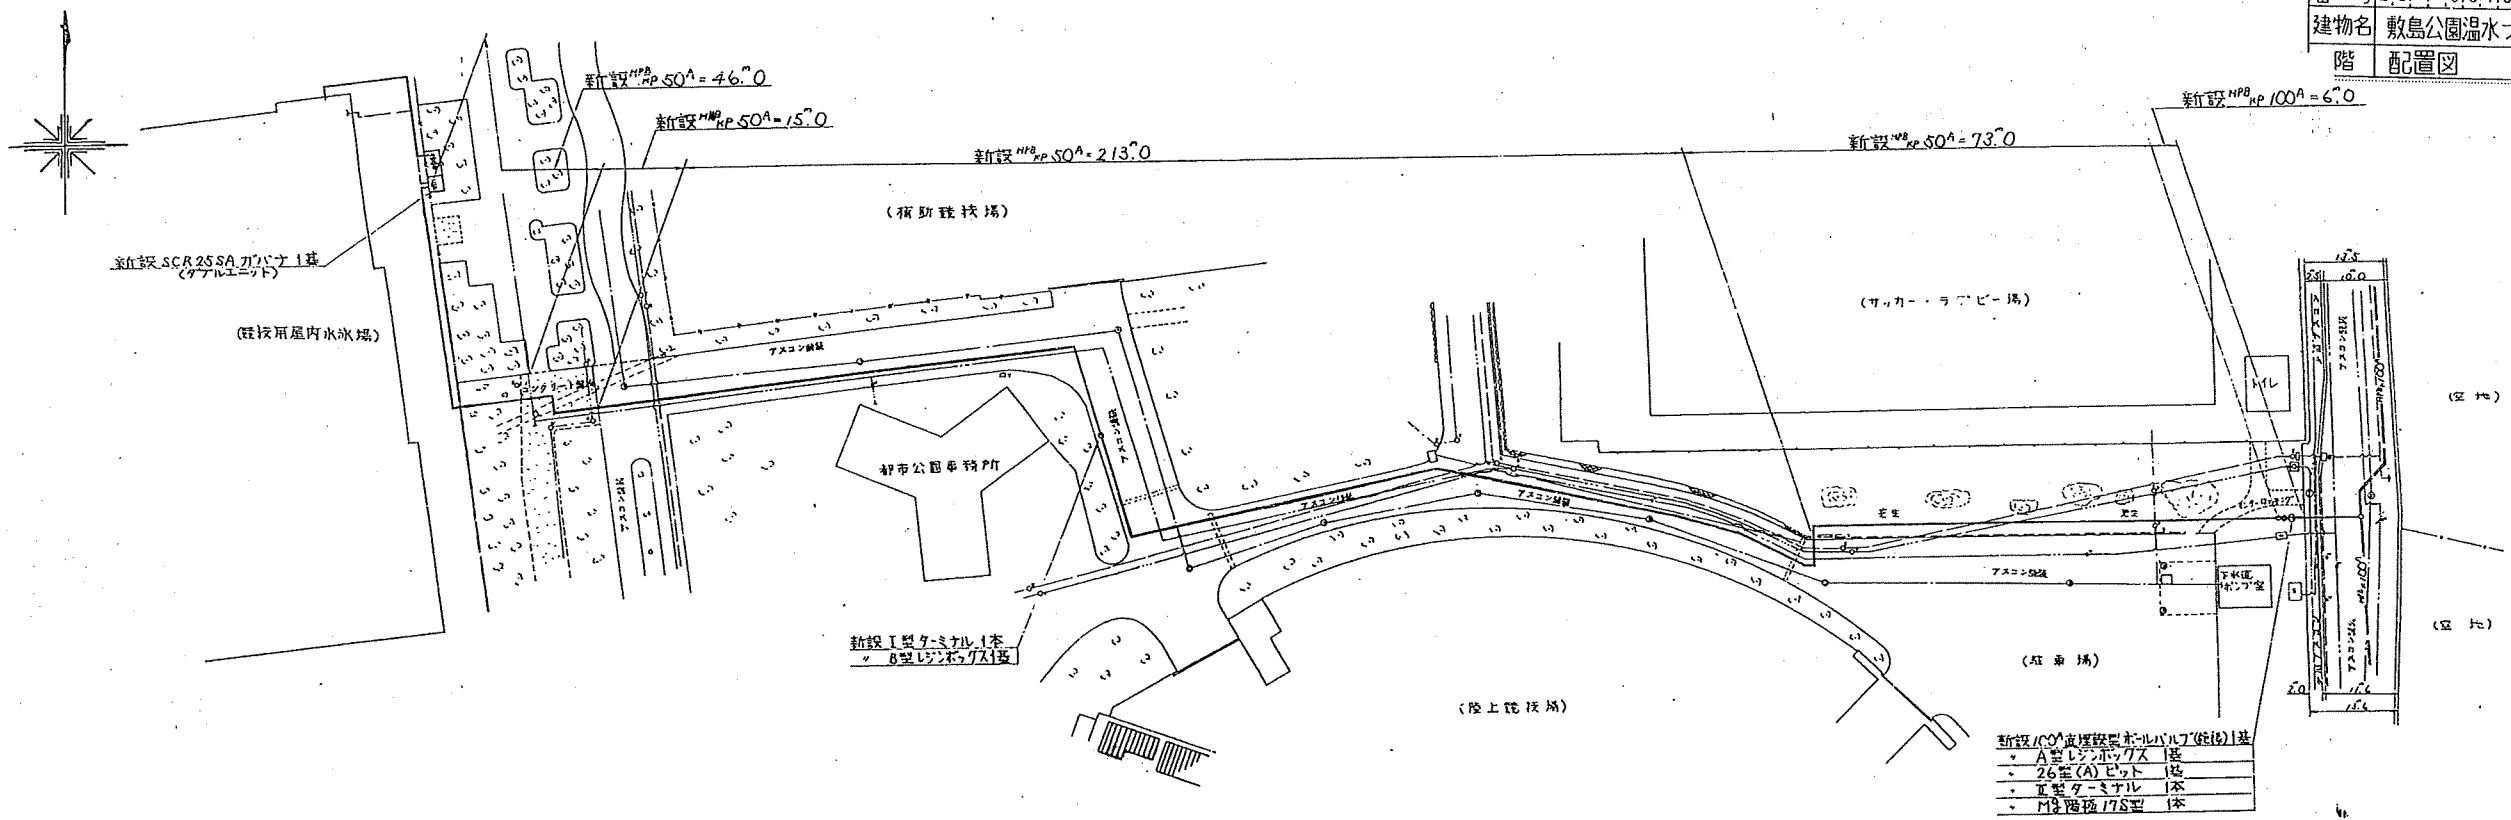


新設100A直埋設置ホタルバルブ(従後)1基
・A型1.5ボルトガス1基
・26番(A)バルブ1基
・直埋ターミナル1本
・M2埋込17S型1本

平面図

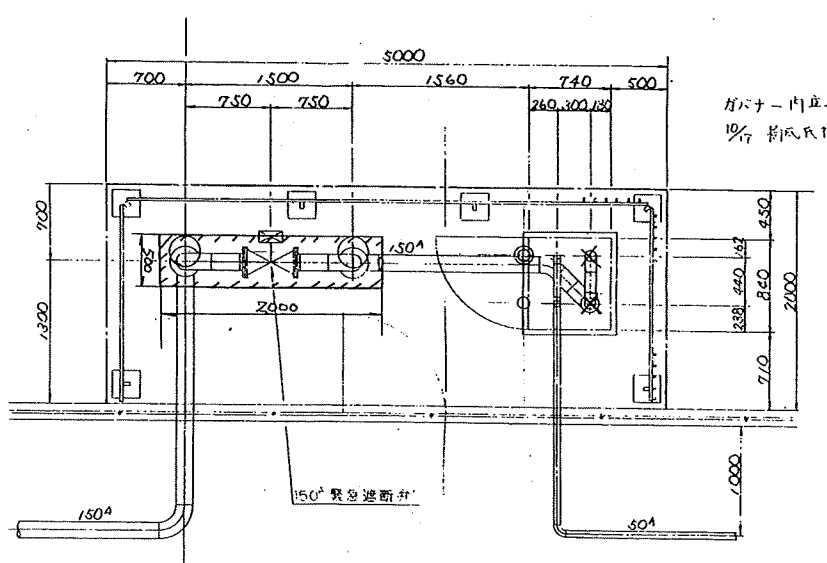


ESV取付寸法 150mmにこだわらなくてよい  
立上り・立下り位置は出来るだけ前へ寄せる

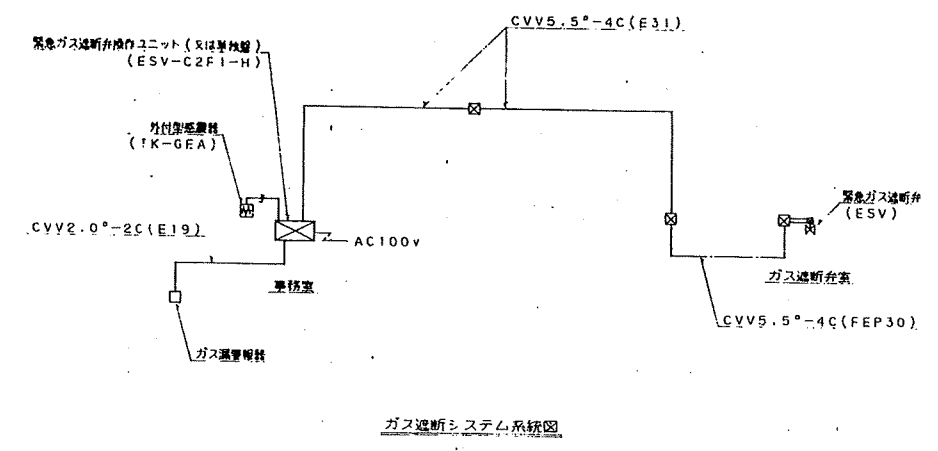


ガス遮断システム系統図

工事番号	ページ	張の



東立敷島公園屋内水泳場(仮称)衛生設備工事 図面内容 給排水・給湯配管設備 ガス配管引込み図(1) 図面番号 P-009	図面番号 P-009
	図面内容 給排水・給湯配管設備 ガス配管引込み図(1) 図面番号 P-009
縮尺 1:500	区分 衛生設備



図面	大図番号	枚数
番号	2:01:13:37:0:9	13
建物名	敷島公園温水プール	
階	外構図	縮尺 1/400



真北方向測定方法  
 測定者 (株) 豊知建設士会  
 測定日 H07.01.31 P.M 3:40  
 56度25分 139度03分

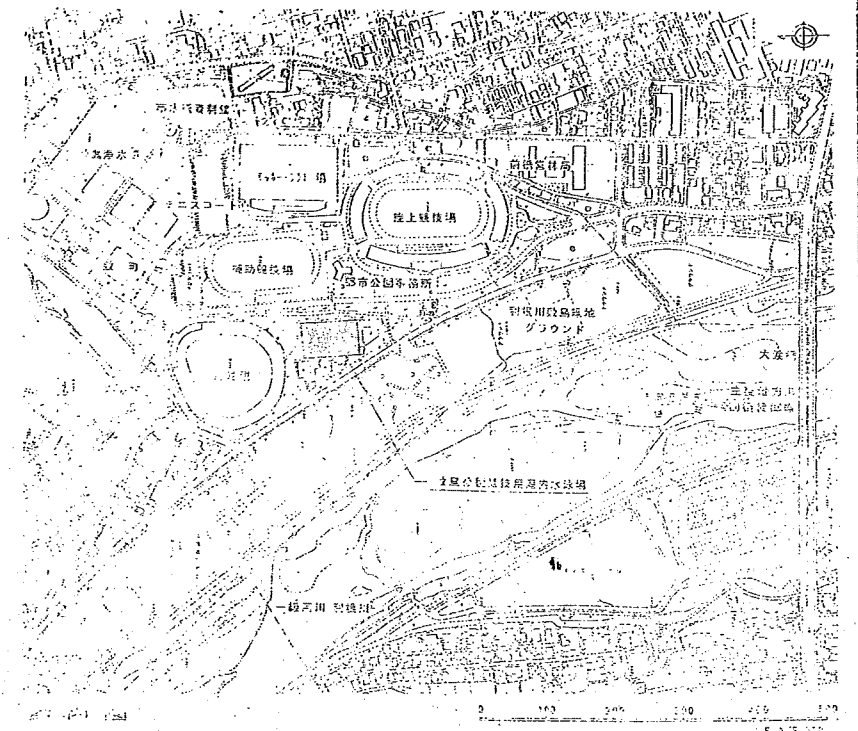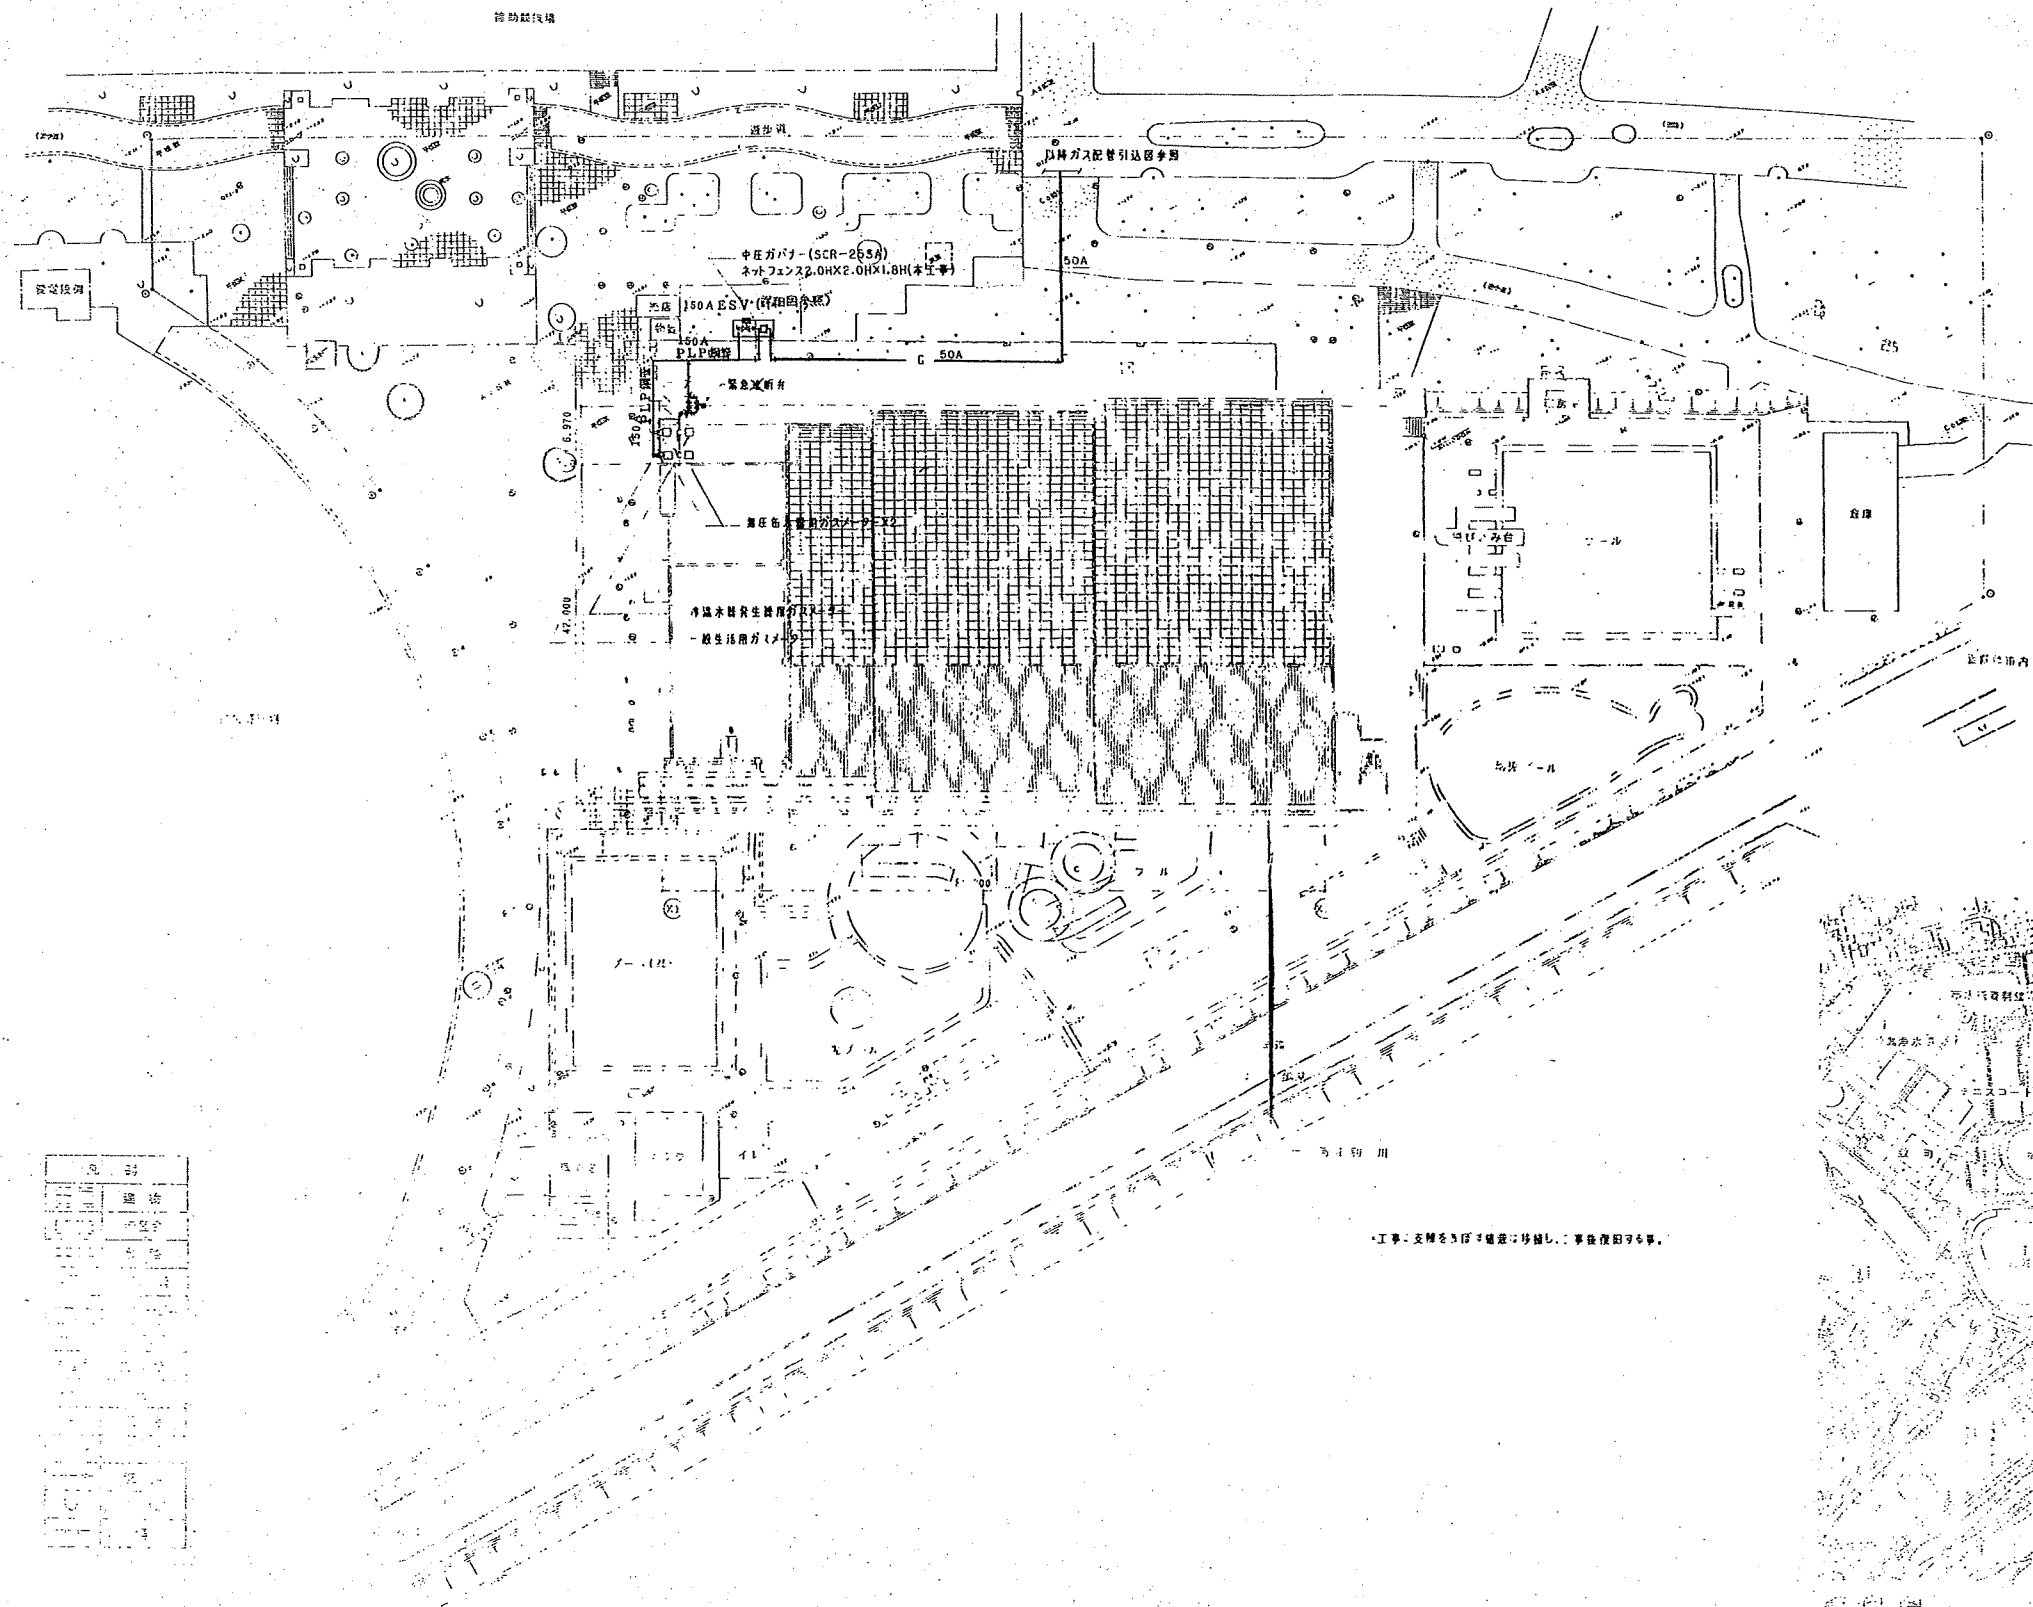

記号	説明
(Symbol)	(Description)
(Symbol)	(Description)
(Symbol)	(Description)
(Symbol)	(Description)
(Symbol)	(Description)
(Symbol)	(Description)
(Symbol)	(Description)
(Symbol)	(Description)
(Symbol)	(Description)
(Symbol)	(Description)

工事・交戦を以て破産し、事後復旧する事。

一級建築士 柴田寛二  
 事務所 (株) 豊知建設

県立 敷島公園屋内水泳場(仮称)衛生設備工事

給排水・給湯配管設備 外配管引込み図 (2)  
 1:400

P-010  
 衛生設備